

Committente: Comune di Castelfranco in Miscano (BN) Convenzione del 06/03/2014

Numero campione: 131/CR Data prelievo: 23.09.2014 Data accettazione: 23.09.2014
Data inizio prove: 23.09.2014 Data fine prove: 26.09.2014 Data emissione rapporto: 29.09.14
Campione di: Acqua destinata al consumo umano - Controllo di ROUTINE
Punto prelievo: Fontanino pubblico località Pineta
Prelevato da: ns. personale tecnico
Modalità di campionamento: ISTISAN 07/31 PGA 901 rev.00 / rif. I.O. 01 PO.02 GL

Risultati analitici


Parametro	unità di misura	Risultato	Valore di parametro D.Lgs.vo 31/01	Metodo analitico
Colore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021
Odore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026
Sapore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BKA.028
Torbidità	NTU	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030
Disinfettante Residuo	mg/l Cl ₂	0,1	0,2*	kit colorimetrico
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,81	≥ 6,5 e ≤ 9,5	ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023
Conducibilità	μS/cm a 20°C	305	2500	ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022
Ammonio	mg/l	<0,05	0,50	ISTISAN 07/31 ISS.BHE.019
Nitrito	mg/l (come NO ₂)	<0,02	0,50	Metodi APAT/IRSA-CNR 29/03 4050
Nitrato	mg/l (come NO ₃)	5,84	50	Standard Methods 1998 met. 4500 NO ₃ B
Durezza	°F	16,3	15-50**	APAT IRSA CNR 29/03 2040 B
Conteggio colonie a 37°C	n°/ml	0	---	ISTISAN 07/5 ISS A 004A
Batteri coliformi a 37°C	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 006 C
Escherichia Coli	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 001 B
Enterococchi	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 002 A

* valore consigliato 0,2 mg/l

** valori consigliati 15-50°F

GIUDIZIO: Per i parametri ricercati i valori sono conformi a quelli normati dal D.Lgs.vo N.31/01 e s.m.i.

L'Analista
Perito Chimico
Antonella Vignoli

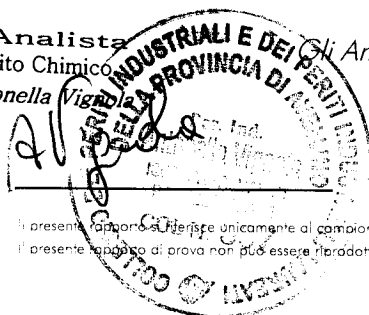

L'Analista
Dott.ssa Anna Maria Aquino
Biologa



Il Responsabile di Attività
Laboratorio Processo Idrico
dott.ssa Anna Maria Aquino

[Signature]

Il presente rapporto si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questa Società.

Committente: *Comune di Castelfranco in Miscano (BN)* Convenzione del 06/03/2014

Numero campione: 132/CR Data prelievo: 23.09.2014 Data accettazione: 23.09.2014
Data inizio prove: 23.09.2014 Data fine prove: 26.09.2014 Data emissione rapporto: 29.09.14
Campione di: *Acqua destinata al consumo umano - Controllo di ROUTINE*
Punto prelievo: *Municipio*
Prelevato da: *ns. personale tecnico*
Modalità di campionamento: *ISTISAN 07/31 PGA 901 rev.00 / rif. I.O. 01 PO.02 GL*

Risultati analitici



Parametro	unità di misura	Risultato	Valore di parametro D.Lgs.vo 31/01	Metodo analitico
Colore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021
Odore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026
Sapore	—	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BKA.028
Torbidità	NTU	Accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030
Disinfettante Residuo	mg/l Cl ₂	0,1	0,2*	kit colorimetrico
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,8	≥ 6,5 e ≤ 9,5	ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023
Conducibilità	μS/cm a 20°C	305	2500	ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022
Ammonio	mg/l	<0,05	0,50	ISTISAN 07/31 ISS.BHE.019
Nitrito	mg/l (come NO ₂)	<0,02	0,50	Metodi APAT/IRSA-CNR 29/03 4050
Nitrato	mg/l (come NO ₃)	5,87	50	Standard Methods 1998 met. 4500 NO ₃ B
Durezza	°F	16,3	15-50**	APAT IRSA CNR 29/03 2040 B
Conteggio colonie a 37°C	n°/ml	0	---	ISTISAN 07/5 ISS A 004A
Batteri coliformi a 37°C	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 006 C
Escherichia Coli	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 001 B
Enterococchi	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 002 A

* valore consigliato 0,2 mg/l

** valori consigliati 15-50°F

GIUDIZIO: Per i parametri ricercati i valori sono conformi a quelli normati dal D.Lgs.vo N.31/01 e s.m.i.

L'Analista
Perito Chimico
Antonella Vignola

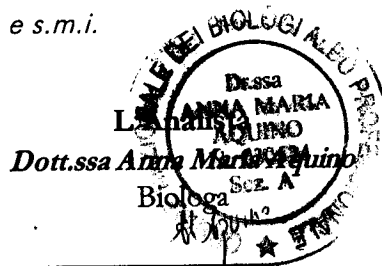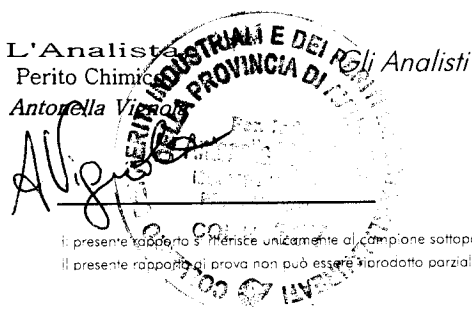

Il Responsabile di Attività
Laboratorio Processo Idrico
dott.ssa Anna Maria Aquino

Il presente rapporto si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riadottato parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questa Società.